



# P8010操作

設定狀態 (警報TYPE及傳送範圍設定)

1.同時按 " △ ➡ ", 瞬間出現 Optr S

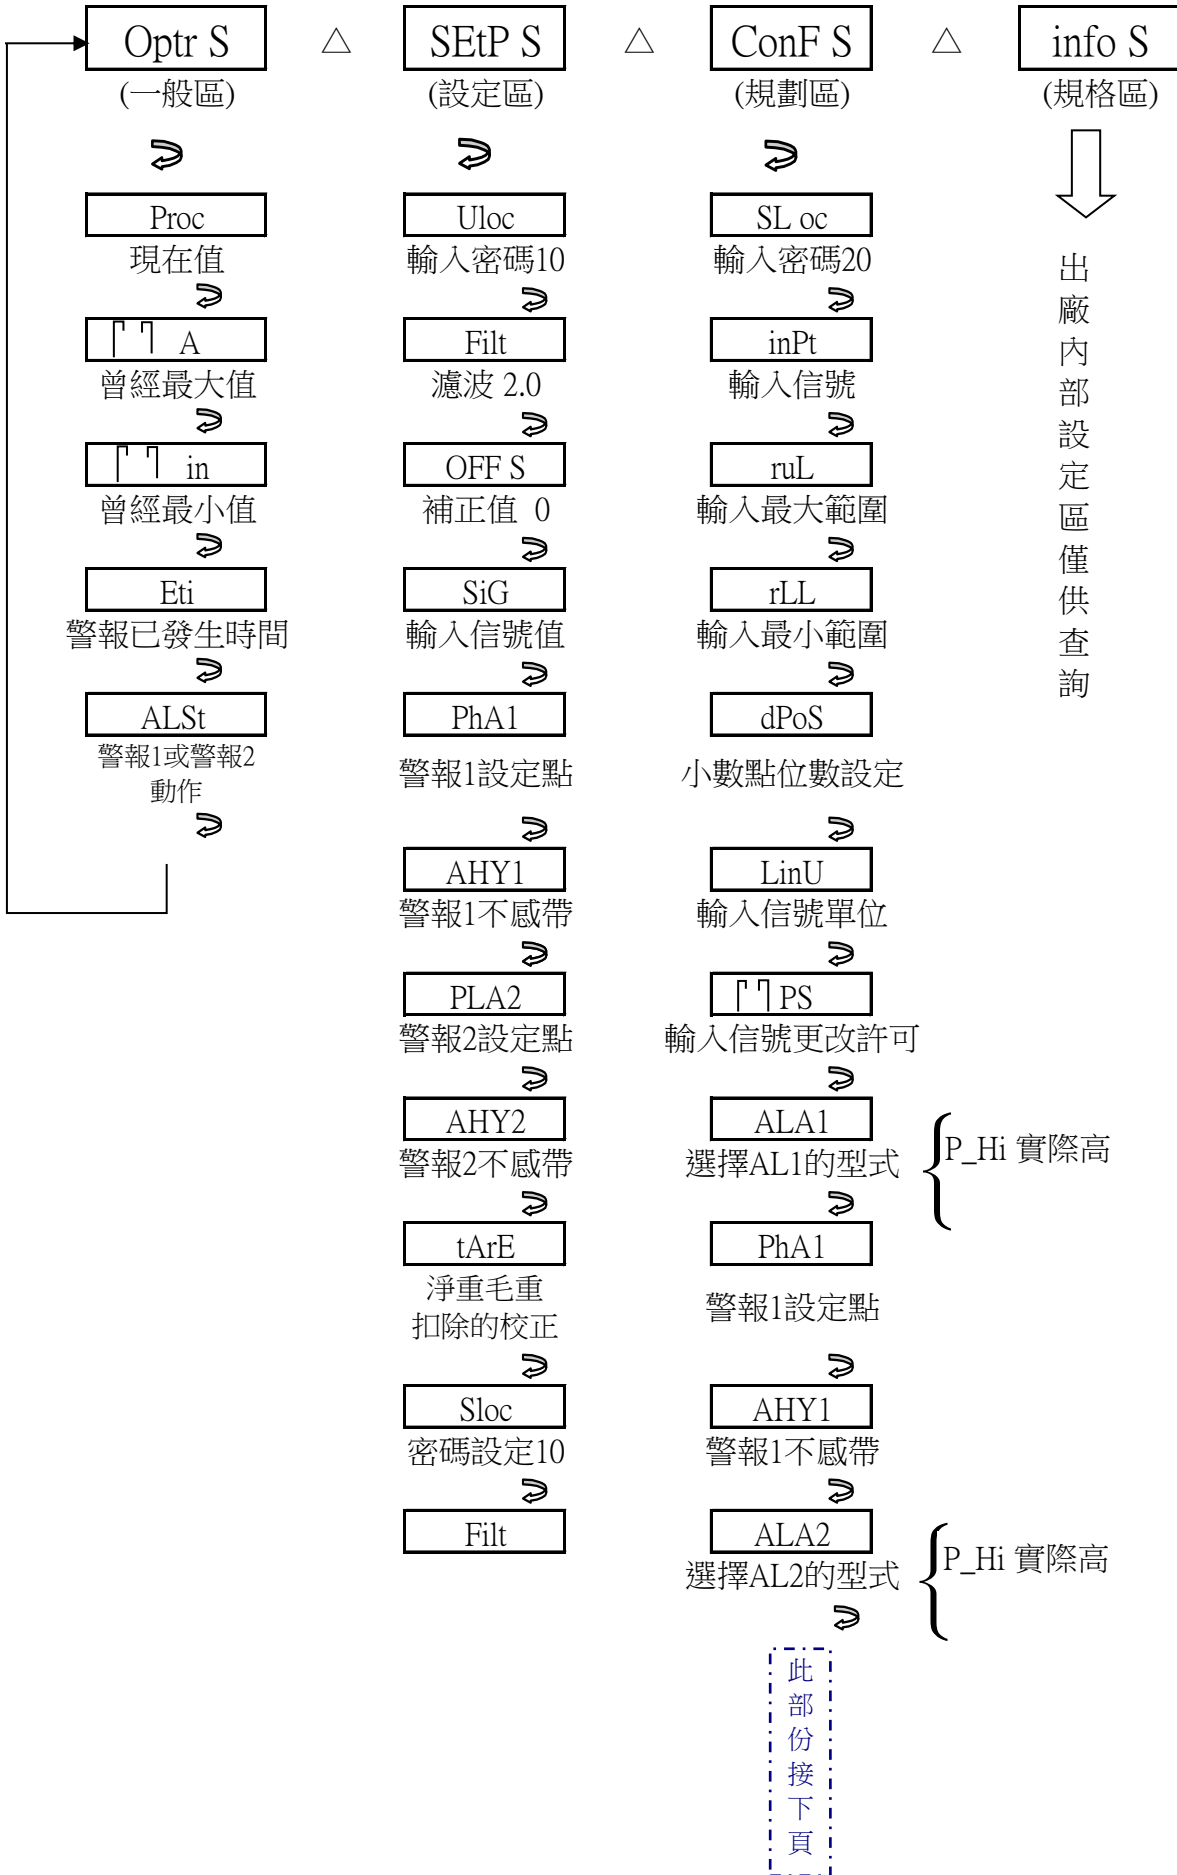

此部份接上頁

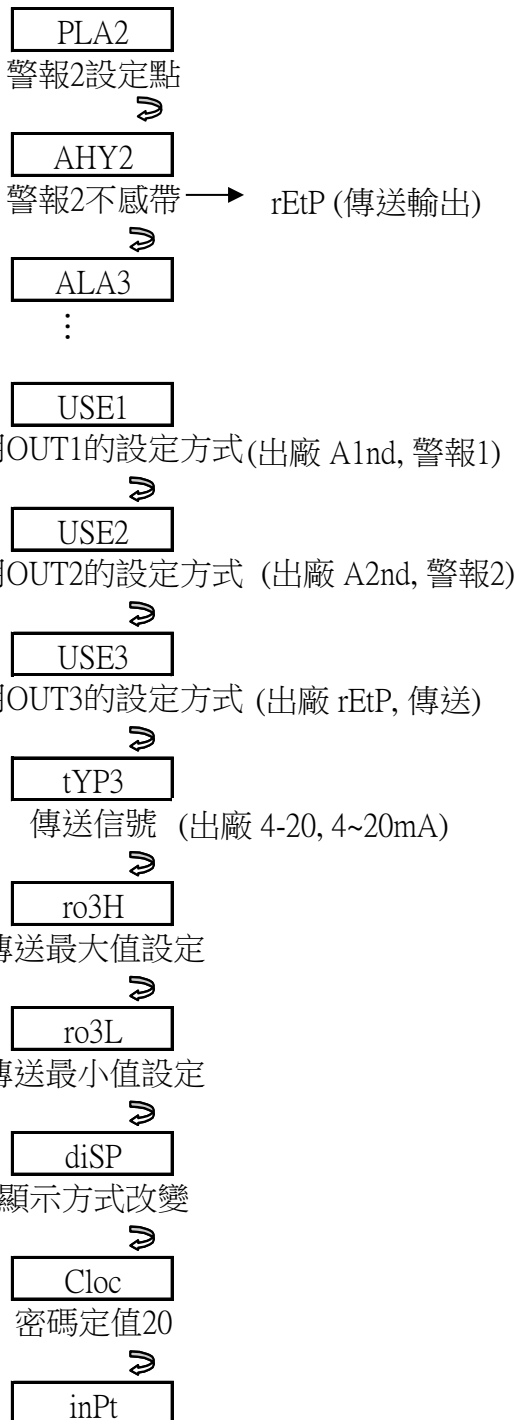

- ※要跳出,則同時按 "△ ➤" 到最上一層 optr ,然後按 ➤ 跳出即可
- ※到規劃區任何一個設定要輸入時,按 ➤ 須確認 yes ?此時須按 △ 確認輸入
- ※USE 1接腳為19,20,21 ;USE 2接腳為22,23,24 ;USE 3接腳為10,11,12.